Kuivatuskapp

DC6-8_m koos küttepumbaga

Kuivatuskapid on vabad mehaanilistest liikumistest ja neid kasutatakse suurte esemete, näiteks tööriiete, kombinesoonide, kinnaste ja saabaste, või õrnade esemete, nagu siid ja ihupesu, tõhusaks kuivatamiseks.



Toodud joonised on ainult teabelised ja võivad tegelikust tootest erineda.

Kasutajatele keskendumine

Ergonoomiline disain koos ukse käepideme ja juhtpaneeli kasutajasõbraliku paigutusega sobib puuetega kasutajatele

- Lihtne kasutamine koos 2 automaatse kuivatusprogrammiga, mis seiskuvad, kui pesu on kuiv
- Reljeefsed kirjed
- Isoleeritud uksed vaikseks tööks ja vastupidav konstruktsioon
- Pikendatavad riidepuud hõlpsaks laadimiseks/tühjendamiseks, ümberpööratavad
- Paindlik paigaldus koos reguleeritavate jalgadega

Pikaajalised säästud

Küttepumbaga kuivatuskapi korral ei vabane te mitte ainult heitõhuühenduse tegemisest, vaid saate ka 40% energiasäästu võrreldes elektriventilatsiooniga versiooniga. Küttepumbaga versioone toodetakse kahe variandina – üks veepaagiga ja teine ilma.

Erakordne tootlikkus

Aega säästev, kui kasutatakse tasapinnalise või riputuskuivatuse asemel. Ukse saab avada lühikeseks ajaks kuivatamisprotsessi seiskamata.

Ohutus

Võimalus aktiveerida laste turvakäivituslukk

Tehnilised omadused[1]		DC6-8_m
Nimikoormus	kg	8
Aurustamine	g/min	50
Kuivatamisaeg	min	60
Energiatarve	kWh	2,3
Energiatarve nimitingimustel	kWh/kg	0,35
Energiakulu / vee aurustamiseks	kWh/l	0,70

1. Nimikoormusel 6 kg, 100% puuvillased riided esialgse niiskusega 50%, kuivatatakse 0%-ni.

Elektriühendused					
Küttesüsteem	Vooluvõrgu pinge	Hz	Küttevõimsus kW	Koguvõimsus kW	Soovitatav kaitse A
Küttepumbaga masinad	400 V, 3N~	50	[1]	2,3	10


1. Koguvõimsus ja soovitatav kaitse ei sõltu neil juhtudel küttevõimsusest.

Müratasemed		DC6-8_m
Helivõimsuse/-rõhu tase kuivatamisel[1]	dB(A)	66/56
Eralduv soojus		
Keskmine eralduv soojus kuivatustsükli kohta, mida kasutatakse ventilatsioonivajaduse hindamiseks[2]	kW	1,7
Kaal		
	neto, kg	189
1. Juhtpaneel	2. Kondensaadi nippel ø18 mm koos 3 m voolikuga	

1. Helivõimsuse tasemed on mõõdetud vastavalt standardile ISO 60704.
2. Vajalike ventilatsiooniga seotud mõõtude saamiseks pöörduge volitatud ventilatsioonitehniku poole. Piisava ventilatsiooni tagamiseks tuleb arvesse võtta kõiki soojusallikaid ja kõiki muid parameetreid, mis mõjutavad ventilatsioonivajadust. Siia kuuluvad kliimavöönd, hoone parameetrid, ruumi suurus jne.

Esi- ja külgpaneelid on hõbehallid ning käepide tumesinine.



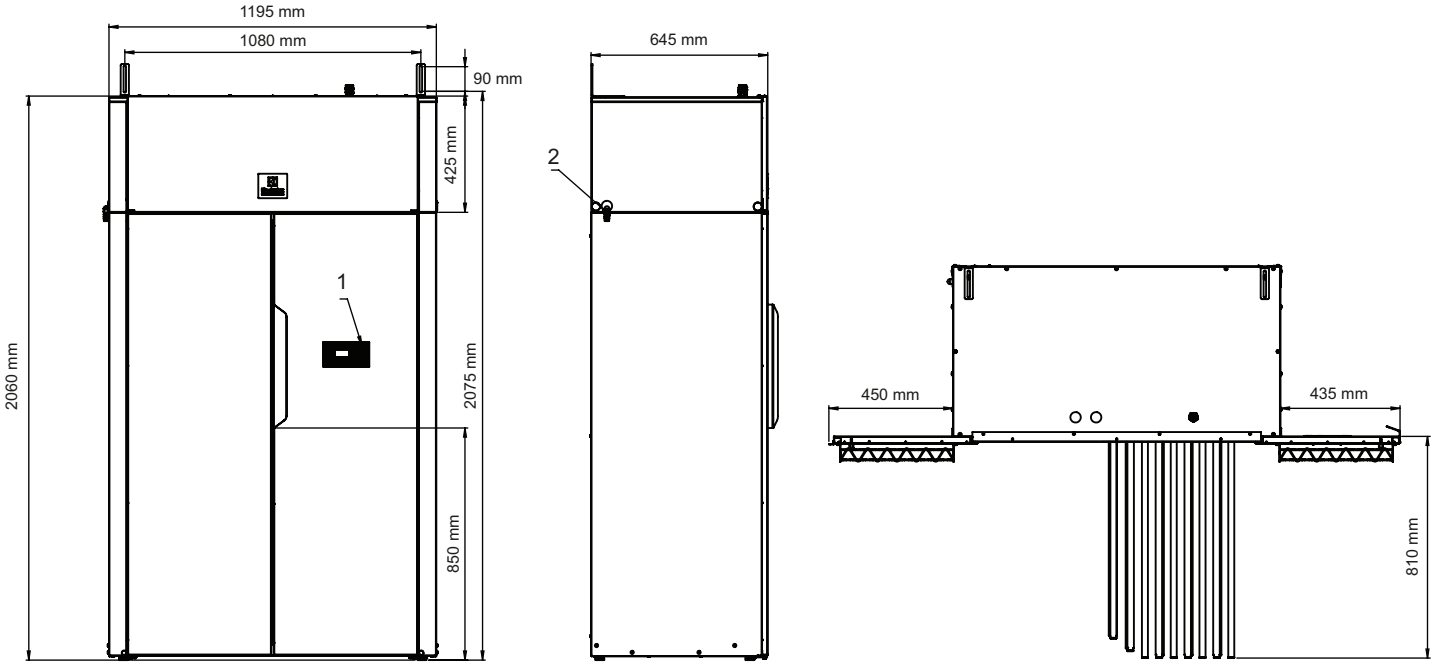

Jätame endale õiguse muuta spetsifikatsioone ilma etteteatamiseta.